

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:

Spett/le REGIONE TOSCANA

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Arch. Carla Chiodini

E P.C.:

Spett/le PUBLIACQUA S.p.A.

alla c.a. del Dirigente Gestione Operativa

Ing. Cristiano Agostini

OGGETTO: [ID 2353] PAUR EX D.LGS. 152/2006 ART. 27-BIS E L.R. 10/2010 ART. 73-BIS, "INSTALLAZIONE POLYNT S.P.A.", UBICATO IN VIA DEL PRUNETO N. 40, IN COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR). PROPONENTE: POLYNT S.P.A.

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori in merito al procedimento in oggetto, inviata dalla Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 130859/2025 (in atti prot. AIT n. 3261/2025), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana e preso atto delle caratteristiche del progetto in esame, dell'ubicazione degli interventi di progetto e delle fasi di cantiere, descritti nella documentazione tecnica redatta dal Proponente, si riportano le seguenti valutazioni.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si evidenzia come lo stabilimento in questione non ricada all'interno delle suddette zone; si informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro.

Per quel che riguarda la gestione delle acque di processo, delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche, richiamati i contenuti del verbale della conferenza dei sevizi del 11/06/2024 (v. elaborato DI044AIATRAIA1N), si precisa che sono stati completati da parte del Gestore del Servizio idrico Integrato Publiacqua Spa i lavori per l'eliminazione dello scarico diretto SD5_395 e conseguente attivazione dello scolmatore SF02335 (vedi comunicazione in atti prot. n. 681 del 15/01/2024) e che la pratica è in istruttoria da parte Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali della Regione.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si ricordano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio

Pianificazione Strategica e Accordi di Programma

Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Publiacqua

(trasmesso tramite PEC)

Spett.

SUAP Comune San Giovanni Valdarno

protocollo@pec.comunesgv.it

Regione Toscana

Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

regionetoscana@postacert.toscana.it

Autorità Idrica Toscana

protocollo@pec.autoritadrica.toscana.it

Oggetto:

Eliminazione scarico diretto SD5_395 e attivazione SF02335 - Lonza – Pruneto – San Giovanni Valdarno (AR)

Con la presente si comunica che sono state attivate tutte le opere fognarie relative al seguente intervento:

Codice intervento Gestore	Codice AIT	Cod sottoIntervento AIT	Descrizione intervento
C31006	MI_FOG- DEP01_03_0224	MI_FOG- DEP01_03_0224a	SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CAPOLUOGO I° LOTTO - SAN GIOVANNI VALDARNO

Ciò ha consentito l'eliminazione dello scarico diretto di seguito specificato e il collettamento della sua rete fognaria all'IDL San Giovanni Valdarno

Codice ATO	Denominazione scarico o indirizzo	Comune	Prov
SD5_395	Lonza - Pruneto	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR

A seguito dell'eliminazione dello scarico in oggetto verrà attivato lo scolmatore SF02335 (denominato SCL_PRUNETO) classificato A2 e il sollevamento fognario SL00470. Si allega alla presente la planimetria che illustra la situazione antecedente e l'attuale.

075/CA/FT/GF/ea
208/CA/SB
093/CA/FC


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente presso il sistema di Publiacqua S.p.A. Qualora fossero presenti documentazioni che riportano firme autografe le stesse sono validate dalla firma digitale del Dirigente Responsabile della Gestione Operativa.

Cogliamo l'occasione per porgere
Distinti saluti.

Dirigente Responsabile Gestione Operativa
(Ing. Cristiano Agostini)
Firma digitale

075/CA/FT/GF/ea
208/CA/SB
093/CA/FC

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente presso il sistema di Publiacqua S.p.A. Qualora fossero presenti documentazioni che riportano firme autografe le stesse sono validate dalla firma digitale del Dirigente Responsabile della Gestione Operativa.

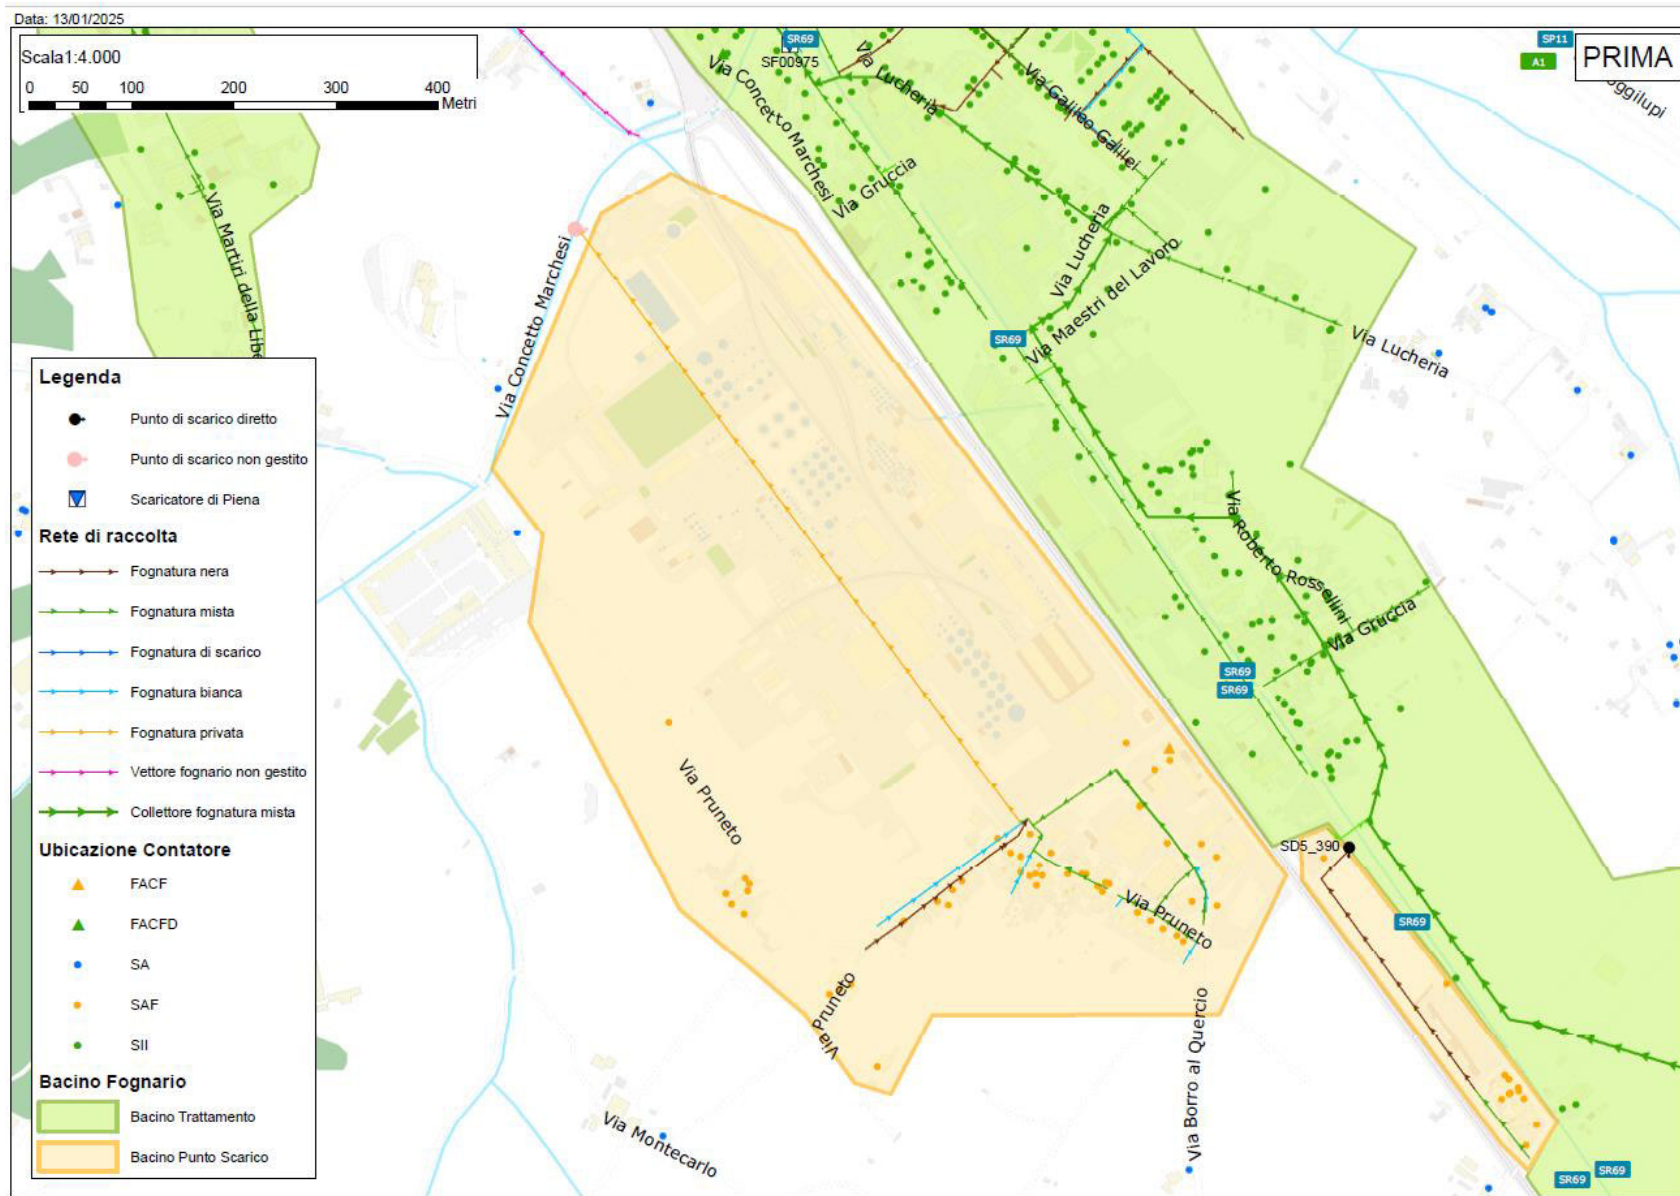

093/CA/FC

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente presso il sistema di Publicacqua S.p.A. Qualora fossero presenti documentazioni che riproducano l'autografo, queste sono da ritenersi non valide. Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile della Gestione Operativa.

Data: 13/01/2025

Scala 1:4.000



Legenda

- Impianto di sollevamento
- Punto di scarico diretto
- Punto di scarico non gestito
- Scaricatore di Piena

Rete di raccolta


- Fognatura nera
- Fognatura mista
- Fognatura mista in pressione
- Fognatura di scarico
- Fognatura bianca
- Fognatura privata
- Vettore fognario non gestito
- Collettore fognatura mista

Ubicazione Contatore

- FACF
- FACFD
- SA
- SAF
- SII

Bacino Fognario

- Bacino Trattamento
- Bacino Punto Scarico

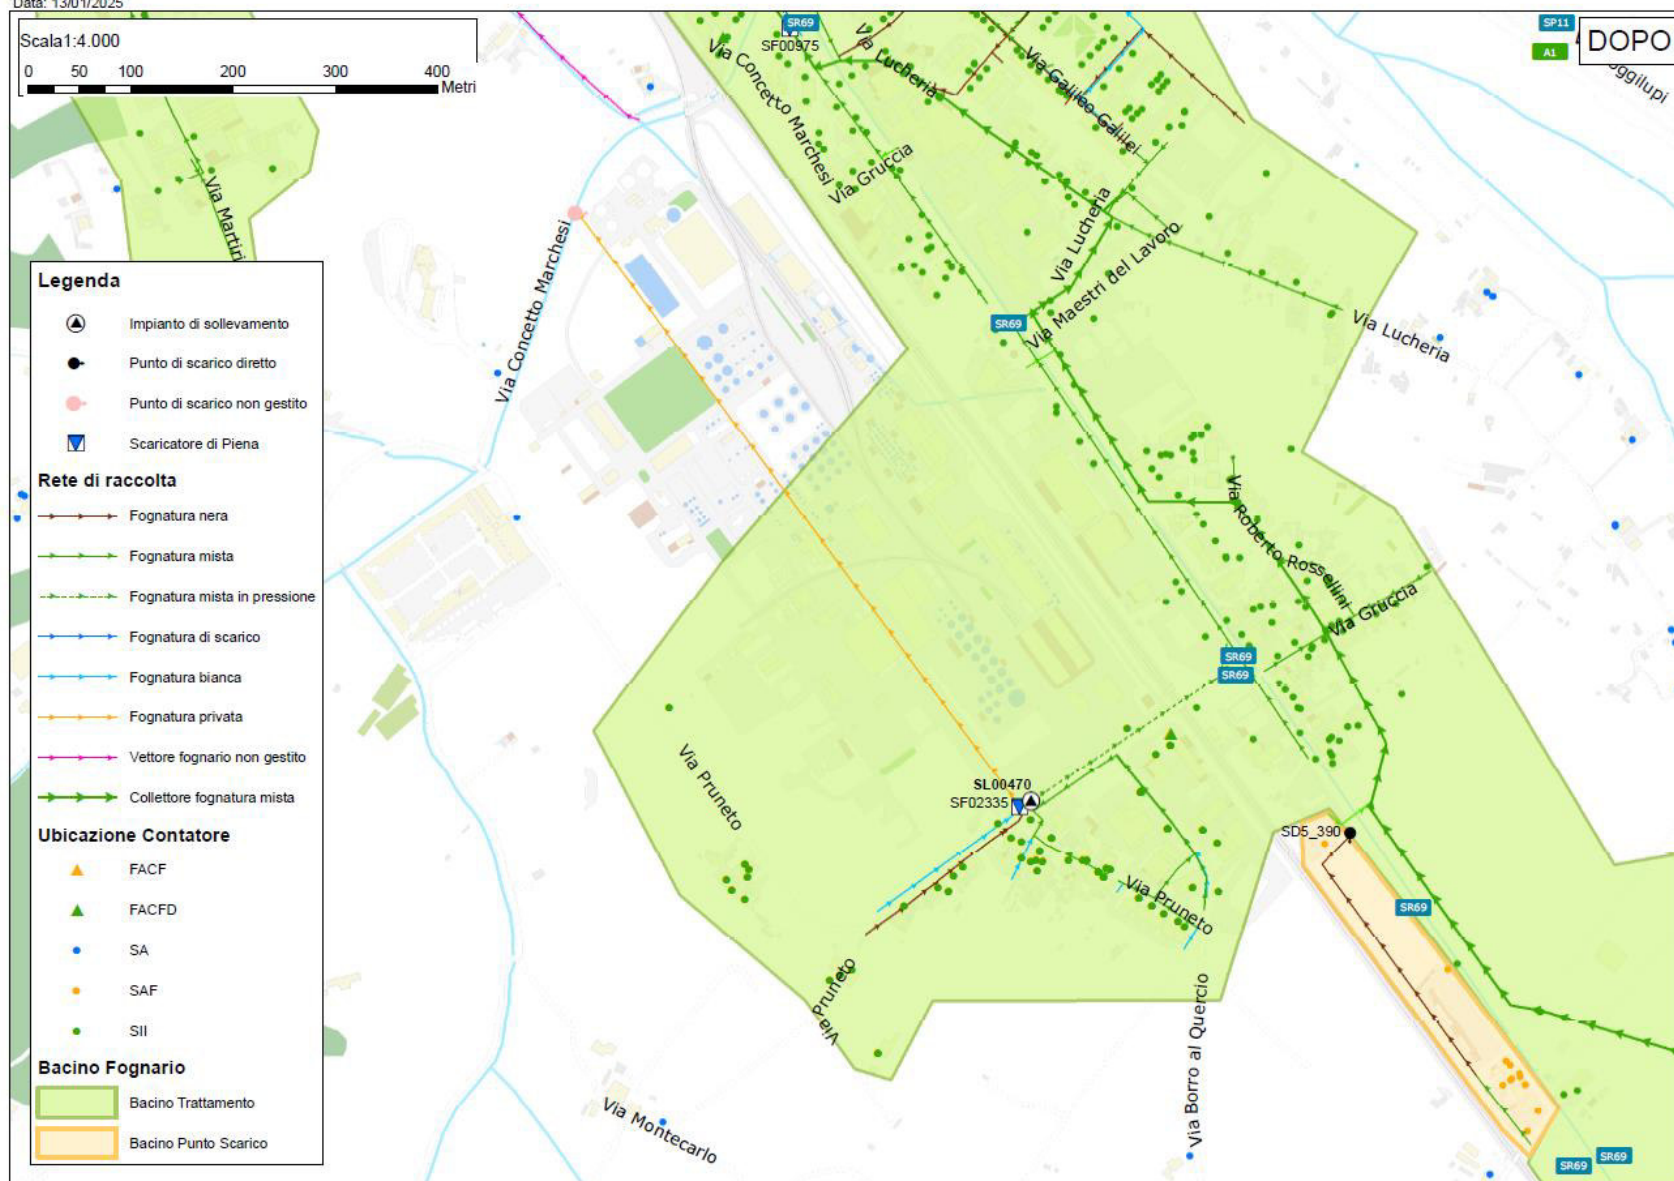

093/CA/FC

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente presso il sistema di Publiacqua S.p.A. Qualora fossero presenti documentazioni che riproducano l'atto cartaceo, esse sono da ritenersi non valide. Il presente documento è firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile della Gestione Operativa.